


meglévő elosztó cseréje
Schneider EZ9E312S2S típusúra



meglévő mérőhely átalakítása

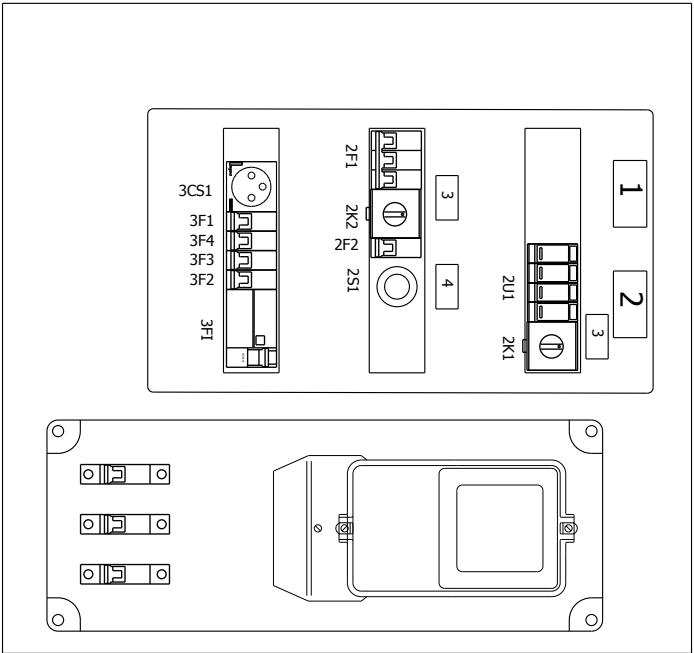

MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: meglévő, megmaradó
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 63A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-C-S (nullázás)
Védettsége: IP44

Elhelyezése: meglévő, megmaradó
A külön nem jelölt készülékek típusa: NOARK
Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 5.1 pontja szerinti adattáblával és 5.2 pontja szerinti jelölésekkel.
A leágazásoknál marandandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
Vonatkozó szabvány: MSZ 2364
MSZ EN 61439-1:2012
IEC 60750

FELÍRATOK

- 1.) FE jelű főelosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Tűzeseti főkapcsoló
- 4.) HMKÉ főkapcsoló

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari164@t-online.hu		Létesítmény:	
Munkaszám:	180620	Tervező:	UVÁRI ISTVÁN V-7/04-218-01
Tervfajta:	KIVITELI	Berendezés:	HMKÉ ELVI KAPCSOLÁS
KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5622 KÖRÖSTARCSA KOSSUTH TÉR. 7 SZ. HRSZ:534		Rajzsám:	Ge-2
		Méretarány:	1:10
		Lapok sz./lapsz:	5/1
		Dátum:	2018. 08

