
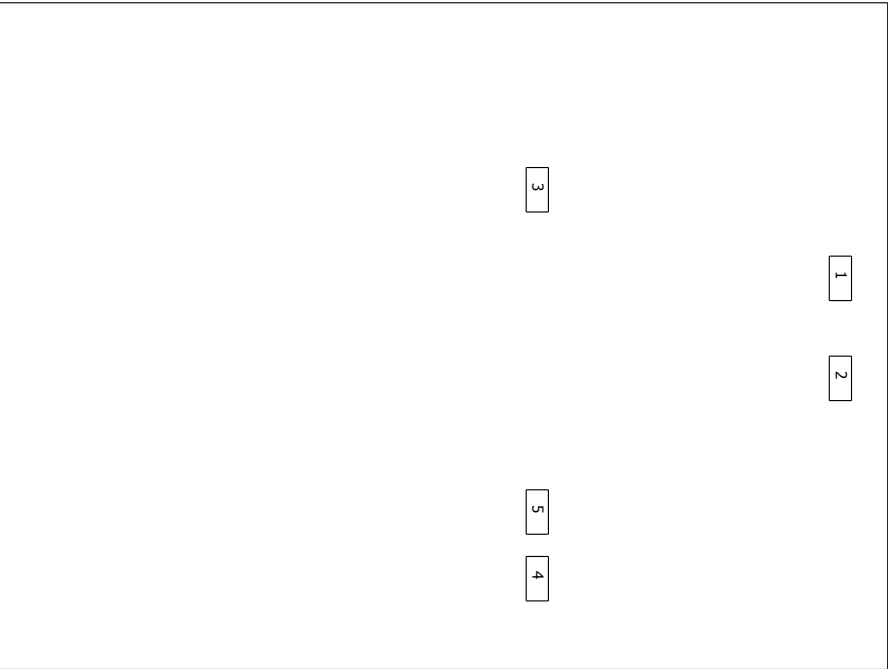


tervezett bővítés

meglévő, megmaradó
szerelevények változás
nélkül

meglévő, megmaradó
szerelevények változás
nélkül

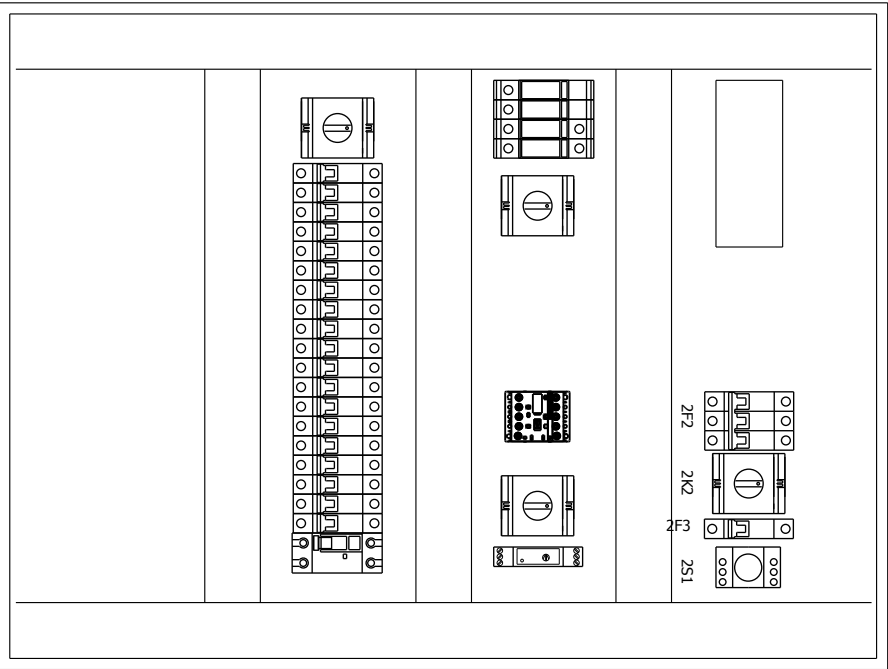

MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: meglévő, megmaradó
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 63A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP44
Elhelyezése: Ge-1 sz. terv szerint meglévő helyére falba süllyesztve
A külön nem jelölt készülékek típusa: NOARK
Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 5.1 pontja szerinti adattáblával és 5.2 pontja szerinti jelölésekkel.
A leágazásoknál marandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
Vonatköző szabvány: MSZ 2364
MSZ EN 61439-1:2012
IEC 60750

- ## FELÍRATOK
- 1.) FE jelű főelosztó
 - 2.) VIGYÁZZ 400V
 - 3.) Tűzeseti főkapcsoló
 - 4.) HMKE DC oldali lekapcsolás
 - 5.) HMKE főkapcsoló

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:	
Munkaszám:	180620	Tervező:	
Tervfajta:	KIVITELI	ÜYVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-01	
Köröstarcsa Község Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 5622 Köröstarcsa Kossuth U. 41 Sz. HRSZ:1290		Berendezés:	
		HMKEELVI KAPCSOLÁS	
Rajzszám:		Ge-2	
Méterárány:		1:10	
Lapok sz./lapsz:		3/1	
Dátum:		2018. 08	

